

Inteligentny przetwornik różnicy ciśnień APR-2000ALW


5 lat
gwarancji

HART
COMMUNICATION PROTOCOL




Komunikator
KAP-03 i KAP-03Ex
produkcji Aplisens

- ✓ Sygnał wyjściowy $4 \div 20$ mA + protokół HART
- ✓ Certyfikat ATEX , IECEx
 - Wykonanie iskrobezpieczne
 - Wykonanie ognioszczelne
- ✓ Atest PZH
- ✓ Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2/SIL3
- ✓ Możliwość wyboru liniowej lub pierwiastkowej charakterystyki przetwarzania
- ✓ Błąd podstawowy 0,075%
- ✓ Obudowa z aluminium lub ze stali kwasoodpornej (IP66 lub IP67)

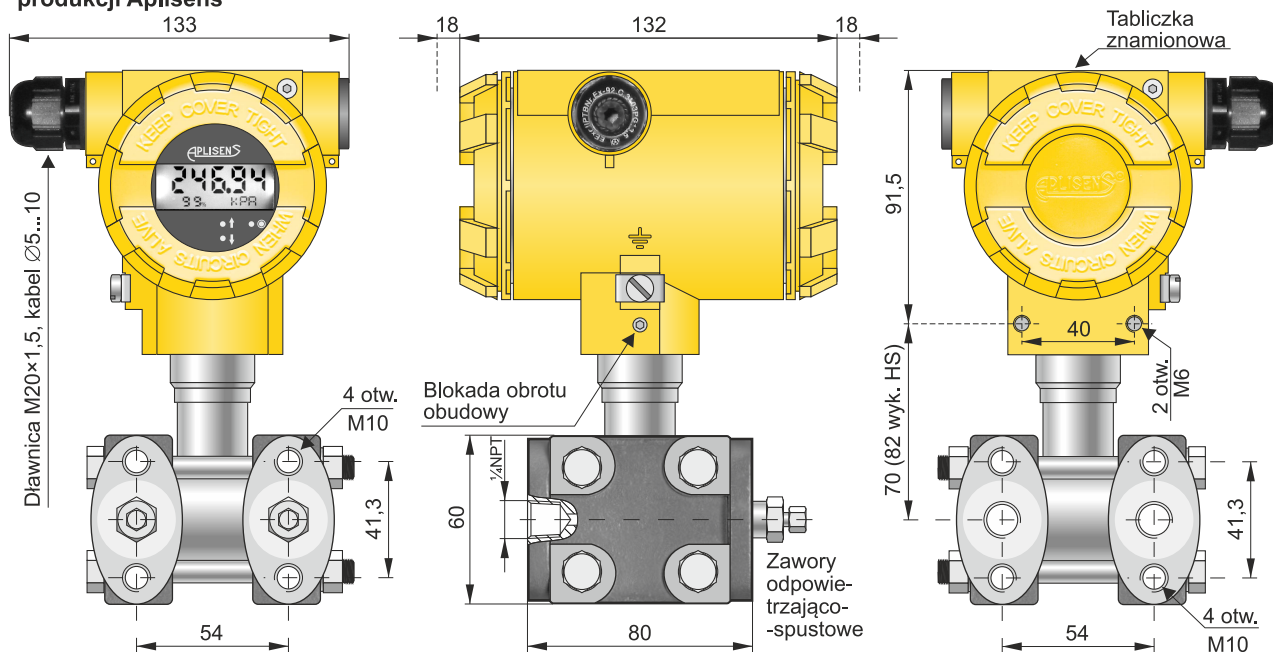


Przetwornik **APR-2000ALW** – wykonanie z przyłączem procesowym typu **C** do montażu z zaworem blokowym.
(przyłącze typu C obrócone o 90° oznaczone jest jako typ **CH**, p. str. II.2)
Dopuszczalne ciśnienie statyczne **25 MPA (32 MPA lub 41,3 MPA w wykonaniu specjalnym)**

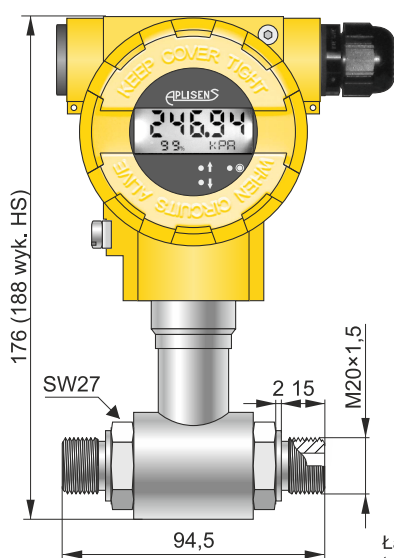


Przetwornik **APR-2000ALW**
Wykonanie z króćcami typu **P**
Dopuszczalne ciśnienie statyczne 4 MPa

Wykonanie specjalne PD
Złącze konektorowe DIN 43650,
kabel Ø8...10
Stopień ochrony IP65



Łącznik prosty z nakrętką
typu C PN-82/M-42306
Przykład podłączenia impulsu

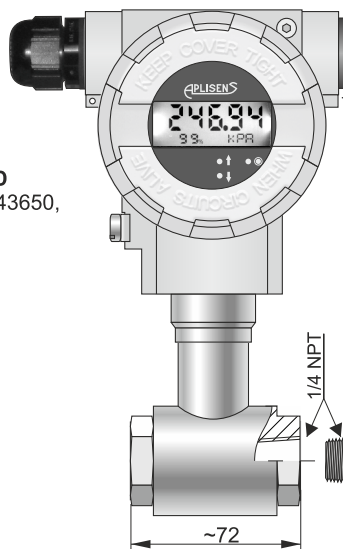

Wykonanie specjalne SS
Obudowa części elektronicznej
wykonana ze stali kwasoodpornej 316.
Wykonanie dostępne ze wszystkimi
przyłączami procesowymi.

Przyłączka 1/4 NPT
do spawania rurki impulsowej
(na zamówienie)

Przykład podłączenia impulsu

Przetwornik **APR-2000ALW**
Wykonanie z króćcami typu **PN**
Dopuszczalne ciśnienie statyczne 4 MPa

Przeznaczenie, budowa

Przetwornik APR-2000ALW przeznaczony jest do pomiaru różnicy ciśnień gazów, par i cieczy.

Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony od medium przez membrany separujące i wybraną ciecz manometryczną. Specjalna konstrukcja głowicy pomiarowej zapewnia odporność na uderzenia ciśnienia i przeciążenia do 25 MPa, a w wykonaniu specjalnym do 32 lub 41,3 MPa.

W obudowie wykonanej z wysokociśnieniowego odlewu ze stopu aluminium lub ze stali kwasoodpornej o stopniu ochrony IP-66 lub IP67 znajduje się układ mikroprocesorowy wytwarzający zuniifikowany sygnał wyjściowy. Przetwornik wyposażony jest w konfigurowalny, ciekłokrystaliczny wyświetlacz z podświetleniem. Konstrukcja obudowy umożliwia obrót wyświetlacza o 90°, 180° i 270°, obrót obudowy względem czujnika w zakresie 0–340° oraz wybór kierunku wprowadzenia kabla.

Na panelu wyświetlacza umieszczone są przyciski umożliwiające:

- ustawienie początku i końca zakresu pomiarowego przez wpis liczby lub przez zadane ciśnienie
- zerowanie ciśnieniowe przetwornika
- zmianę jednostek
- zmianę charakterystyki przetwarzania
- zmianę stałej czasowej
- konfigurację trybu pracy wyświetlacza – cyfrowy odczyt ciśnienia działającego na element pomiarowy, odczyt prądu wyjściowego w mA lub w %
- reset przetwornika
- powrót do ustawień fabrycznych

Komunikacja i konfiguracja

Standardem komunikacji umożliwiającym wymianę danych z przetwornikiem jest protokół Hart. Komunikacja z przetwornikiem prowadzona jest za pomocą:

- komunikatora KAP-03 lub KAP-03Ex;
- innych komunikatorów Hart;

- komputera PC z wykorzystaniem konwertera Hart/USB i oprogramowania konfiguracyjnego RAPORT 2 produkcji Aplisens lub uniwersalnych narzędzi pracujących w środowisku WINDOWS wykorzystujących biblioteki EDDL i DTM.

Wymiana danych z przetwornikiem pozwala na:

- ◆ identyfikację przetwornika,
- ◆ konfigurację parametrów wyjściowych:
 - jednostek oraz wartości początku i końca zakresu pomiarowego,
 - stałej czasowej tłumienia,
 - charakterystyki przetwarzania (pierwiastek, inwersja, nieliniowa charakterystyka użytkownika),
- ◆ odczyt aktualnie mierzonej wartości ciśnienia prądu wyjściowego oraz stopniaysterowania wyjścia w %,
- ◆ wymuszenie prądu wyjściowego o zadanej wartości,
- ◆ kalibrację przetwornika w odniesieniu do ciśnienia wzorcowego.

Montaż

Przetwornik z przyłączem procesowym **typu P** można montować bezpośrednio na rurkach impulsowych. Do montażu w dowolnej pozycji proponujemy uniwersalny uchwyt produkcji Aplisens (**uchwyt AL**, str. V.15).

Przetwornik w wykonaniu z przyłączem procesowym **typu C** można montować bezpośrednio do zaworu blokowego trój- lub pięciodrożnego. Polecamy zmontowane fabrycznie przetworniki z zaworami blokowymi typu **VM-3**, lub **VM-5** (str. V.2). Przetwornik bez bloku zaworowego można montować w dowolnej pozycji na rurze 2" lub ścianie wykorzystując **uchwyt C-2"** (str. V.15).

Do pomiaru poziomów mediów wymagających specjalnych przyłączy procesowych w zbiornikach zamkniętych (przemysł chemiczny, cukrownictwo itp.) przetwornik jest wyposażany w jeden z separatorów produkcji Aplisens. Zestawy przetworników różnicy ciśnień z separatorami przedstawiono w dalszej części katalogu.

Sposób podłączania elektrycznego przetwornika z protokołem HART


Zasilanie (pętlę pomiarową) łączymy do zacisków SIGNAL+, SIGNAL- z zachowaniem polaryzacji pokazanej na rysunku.

Do podłączenia elektrycznego przetworników stosować kabel typu skrętka.

W środowisku przemysłowym z wysokim poziomem zakłóceń elektromagnetycznych zaleca się stosowanie kabli ekranowanych.

Przy podłączeniu komunikatora do zacisków przetwornika oraz niedostatecznej zewnętrznej rezystancji obciążenia przetwornika dla wymiany danych HART ($R_0 < 240 \Omega$, gdzie R_0 – suma rezystancji wejściowych urządzeń współpracujących i rezystancji wewnętrznej źródła zasilania) dołączamy rezystor 240Ω znajdujący się na płytce zaciskowej zdejmując zwore z zacisków SIGNAL-, TEST-.

W przypadku, gdy zewnętrzna rezystancja obciążenia R_0 przekracza $240\ \Omega$ nie zaleca się korzystania z wewnętrznego rezystora, ponieważ wprowadza on dodatkowy spadek napięcia ok. 5V.

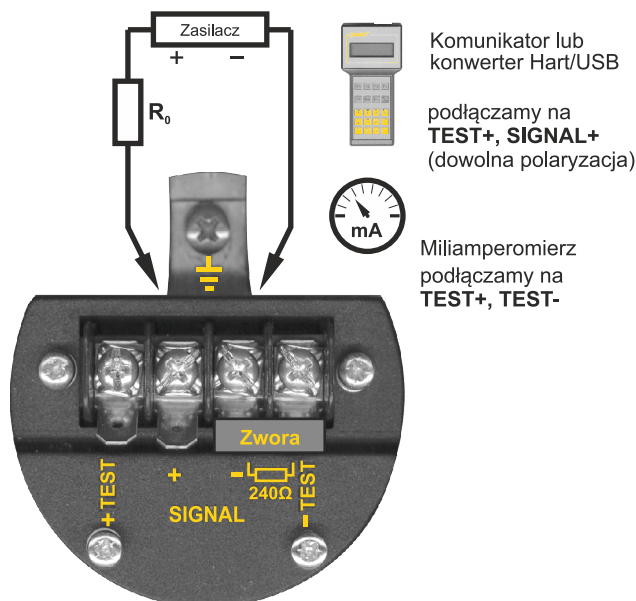

Dane techniczne Zakresy pomiarowe

Nr	Zakres podstawowy (FSO)	Minimalna nastawialna szerokość zakresu pomiarowego	Możliwość przesuwania początku zakresu pomiarowego	Dopuszczalne przeciążenie	Dopuszczalne ciśnienie statyczne
1	0 ÷ 7 MPa	700 kPa	0...6300 kPa	Przylączy typu C: 25 MPa 32 MPa – wykonanie specjalne 41,3 MPa – wykonanie specjalne 25 MPa – wykonanie PED Przylączy typu P, PN: 4 MPa ; 7 MPa dla zakresu nr 1	
2	0 ÷ 1,6 MPa**	160 kPa	0...1440 kPa		
3	0 ÷ 250 kPa	20 kPa	0...230 kPa		
4	0 ÷ 100 kPa**	5 kPa	0...93 kPa		
5	0 ÷ 25 kPa**	1 kPa	0...24 kPa		
6	-50 ÷ 50 kPa*	10 kPa	-50...40 kPa		
7	-10 ÷ 10 kPa	0,4 kPa	-10...9,6 kPa		
8	-0,5 ÷ 7 kPa**	0,4 kPa	-0,5...6,6 kPa		
9	-2,5 ÷ 2,5 kPa (tylko wykonanie HS)	0,2 kPa	-2,5...1,8 kPa		
10	-0,7 ÷ 0,7 kPa (tylko wykonanie HS)	0,1 kPa	-0,7...0,6 kPa		

* – polecany do pomiaru poziomego z separatorem bezpośrednim i załaną (lub pustą) rurką impulsową (przykład str. II.21)

** – dostępny w wykonaniu standardowym i wykonaniu HS (ultrastabilny element pomiarowy)

Parametry metrologiczne

Błąd podstawowy

$\leq \pm 0,075\%$

Stabilność długoczasowa

$\leq$ błąd podstawowy na 3 lata

(dla zakresu podstawowego)

lub $\leq 2 \times$ błąd podstawowy na 5 lat

wykonanie specjalne HS

$\leq$ błąd podstawowy na 10 lat dla zakresów nr 2, 4, 5, 8, 9

Błąd temperaturowy

$< \pm 0,05\%$ (FSO) / 10°C dla zakresów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Zakres temperatur kompensacji

$< \pm 0,08\%$ (FSO) / 10°C dla zakresu nr 10

Dodatkowy błąd od ciśnienia statycznego

max $\pm 0,25\%$ (FSO) w całym zakresie temperatur kompensacji

-25...80°C

$\pm 0,01\%$ (FSO) / 1 MPa dla zakresów nr 3, 4, 5, 6, 7, 9

$\pm 0,03\%$ (FSO) / 1 MPa dla zakresu nr 8

$\pm 0,06\%$ (FSO) / 1 MPa dla zakresów nr 1, 2

$\pm 0,01\%$ (FSO) / 1 MPa dla zakresów nr 2, 8 wykonanie HS

$\pm 0,02\%$ (FSO) / 1 MPa dla zakresu nr 10

Czas przetwarzania (okres cyklu obliczeniowego)

16...480 ms (w zależności od wykonania); 120 ms – ustawienie fabryczne

Dodatkowe tłumienie elektroniczne

0...60 s

Błąd od zmian U_{zas}

0,002% (FSO) / V

Parametry elektryczne

Zasilanie

10...55 V DC; Exia 10,5...30 V DC; Exd 13,5...55 V DC;
Exia/Exd 11,5...30 V DC / 11,5...55 V DC)

APR-2000ALW Safety

11,5...36 V DC; Exia 11,5...30 V DC; Exd 11,5...36 V DC;
Exia/Exd 11,5...30 V DC / 11,5...36 V DC)

Uwaga: Przetworniki w wykonaniu Exia/Exd oraz w wykonaniu Safety są produkowane z wyświetlaczem bez podświetlenia

Sygnał wyjściowy

4 ÷ 20 mA + Hart 5.1 lub 7 (wyk. spec.) - dwuprzewodowo

Rezystancja obciążenia

$$R[\Omega] \leq \frac{U_{zas}[V] - 10V}{0,0225A}$$

Rezystancja obciążenia dla wykonania Ex i Safety – zgodnie z Instrukcją Obsługi

Rezystancja niezbędna do komunikacji (HART)

min. 240 Ω

Konstrukcja

Materiał króćców (typu P, PN) stal 316L

Materiał pokryw (typu C) stal 316L

Hastelloy C276 – wyk. spec.

Materiał membran

stal 316L

Hastelloy C276 – wyk. spec.

Tantal – wyk. spec.

złożone membrany – wyk. spec.

Materiał obudowy

Aluminium

stal 316 – wyk. spec.

Stopień ochrony obudowy IP66, IP67- wykonanie specjalne

Warunki pracy

Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia)

-25...85°C

dla wykonania Exi -25...80°C

dla wykonania Exd -25...75°C

Zakres temperatur mierzonego medium

-25...120°C


dla wykonania: Safety, 70MPa -25...85°C

dla wykonania: PED, 41,3 MPa -25...100°C

Do pomiarów różnicy ciśnień mediów o temperaturze wyższej niż podane należy zastosować separatory membranowe lub rurki impulsowe.

UWAGA: nie wolno dopuścić do zamarznięcia medium w rurce impulsowej lub w pobliżu króćca przetwornika

Zależność błędu podstawowego od szerokości zakresu nastawionego

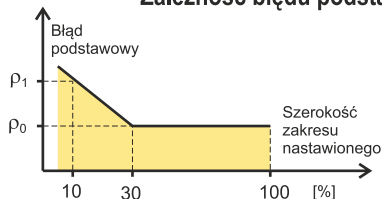

p_0 – błąd dla zakresu podstawowego (0 ÷ 100%FSO)

p_1 – błąd dla zakresu 0 ÷ 10% FSO

$p_1 = 2 \times p_0$

Wartości liczbowe błędów podano w danych technicznych – parametry metrologiczne

Wykonania specjalne, certyfikaty

Wykonania iskrobezpieczne

Wykonanie	ATEX 	IECEx
Exia	II 1/2G Ex ia IIC T5/T4 Ga/Gb	Ex ia IIC T5/T4 Ga/Gb
Exia(Da)	II 1/2G Ex ia IIC T5/T4 Ga/Gb II 1 D Ex ia IIIC T105°C Da I M1 Ex ia I Ma (dla wersji z obudową ze stali 316)	Ex ia IIC T5/T4 Ga/Gb Ex ia IIIC T105°C Da Ex ia I Ma (dla wersji z obudową ze stali 316)

Wykonania ognioszczelne (przetwornik dostarczany bez dławnicy)

Wykonanie	ATEX 	IECEx
Exd	II 1/2G Ex ia/db IIC T6/T5 Ga/Gb II 1/2D Ex ia/tb IIIC T105°C Da/Db I M2 Ex db ia I Mb (dla wersji z obudową ze stali 316)	Ex ia/db IIC T6/T5 Ga/Gb Ex ia/tb IIIC T105°C Da/Db Ex db ia I Mb (dla wersji z obudową ze stali 316)
Exd (2G)	II 2G Ex ia/db IIC T6/T5 Gb II 2D Ex ia/tb IIIC T105°C Db	Ex ia/db IIC T6/T5 Gb Ex ia/tb IIIC T105°C Db

- Exia (Da)/Exd – wykonanie o wspólnym oznaczeniu – iskrobezpiecznym i ognioszczelnym
- Uwaga: Jeżeli przetwornik będzie pracował jako ognioszczelny, bez uwzględnienia wymagań dotyczących parametrów zasilania przetwornika iskrobezpiecznego, straci nieodwracalnie możliwość zastosowania go jako iskrobezpieczny
- SA – wykonanie z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (dotyczy wykonania Exia i Exia(DA))
- Hart 7 – protokół komunikacyjny Hart, wersja 7
- HS – ultrastabilny element pomiarowy (stabilność długoczasowa: ≤ błąd podstawowy na 10 lat; zakresy nr 2, 4, 5, 8)
- 100:1 – zakresowość 100:1 (możliwość wykonania w zależności od szerokości zakresu podstawowego – do uzgodnienia)
- PED – wykonanie zgodne z dyrektywą PED Kategoria I (przyłącze typu C)
- MR – wykonanie do zastosowań morskich – certyfikat DNV (membrany przetwornika wykonane ze stopu Hastelloy C 276)
- SS – obudowa stali 316 (wibracje maksymalne: do 1g)
- PZH – atest Państwowego Zakładu Higieny
- 32 MPa – dopuszczalne ciśnienie statyczne 32 MPa
- 41,3 MPa – dopuszczalne ciśnienie statyczne 41,3 MPa
- 70 MPa – dopuszczalne ciśnienie statyczne 70 MPa (po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens)
- Tlen – przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu (dotyczy zakresów nr 4, 5, 8)
- 316L/Hastelloy – materiał pokryw przyłącza procesowego typu C lub CH: stal 316L / materiał membran: Hastelloy C 276 (nie dotyczy wykonania HS)
- 316L/Tantal – materiał pokryw przyłącza procesowego typu C lub CH: stal 316L / materiał membran: Tantal (nie dotyczy wykonania: HS, Tlen)
- 316L/Au – materiał pokryw przyłącza procesowego typu C lub CH: stal 316L / złożone membrany (zakres nr 5) (nie dotyczy wykonania: HS)
- Hastelloy/Hastelloy – materiał pokryw przyłącza procesowego typu C lub CH i membran: Hastelloy C 276 (nie dotyczy wykonania: HS, Tlen, 41,3 MPa, 70 MPa)
- Hastelloy/Tantal – materiał pokryw przyłącza procesowego typu C lub CH: Hastelloy C 276 / materiał membran: Tantal (nie dotyczy wykonania: HS, Tlen, 41,3 MPa, 70 MPa)
- IP67 – wykonanie w obudowie o stopniu ochrony IP67
- PD – złącze konektorowe DIN 43650 (brak wykonania Ex)
- 40°C – temperatura pracy przetwornika od -40°C
- ST – tabliczka znamionowa ze stali kwasoodpornej
- MT – metalowa zawieszka z numerem TAG
- KAL – fabryczne świadectwo kalibracji
- WZ – świadectwo Wzorcowania wystawione przez Laboratorium Akredytowane
- TH – test hydrostatyczny
- 3.1 – certyfikat materiałowy 3.1 wg PN-EN10204:2006 (części zwilżane)
- NACE – certyfikat materiałowy NACE MR0175/ISO15156 (części zwilżane)
- Inne – po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Sposób zamawiania

APR-2000ALW / — / ÷ / ÷ / —

Wykonania specjalne: Exia, Exia(Da), Exd, Exd(2G), Exia(Da)/Exd, SA, Hart 7, HS, 100:1, PED, MR, SS, PZH, 32 MPa, 41,3 MPa, Tlen, 316L/Hastelloy, 316L/Tantal, 316L/Au, Hastelloy/Hastelloy, Hastelloy/Tantal, IP67, PD, -40°C, ST, MT, KAL, WZ, TH, 3.1, NACE, inne – opis

Zakres podstawowy

Początek zakresu nastawionego – odniesiony do wy 4 mA

Koniec zakresu nastawionego – odniesiony do wy 20 mA

Przyłącze procesowe: króćce – typ P, PN, pokrywy – typ C, CH lub rodzaj separatora – kod zgodnie z kartami separatorów

Przykład: Przetwornik APR-2000ALW / wykonanie standardowe / zakres podstawowy 0 ÷ 100 kPa / zakres nastawiony 0 ÷ 40 kPa / króćce M20×1,5

APR-2000ALW / 0 ÷ 100 kPa / 0 ÷ 40 kPa / P

Dostępność przetworników można sprawdzić na stronie internetowej www.aplisens.pl w zakładce „Wyroby dostępne od ręki”.

Inteligentny przetwornik różnicy ciśnień APR-2000ALW Safety

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2/SIL3

Przetwornik różnicy ciśnień APR-2000ALW Safety spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61508:2010 części 1 ÷ 7;
- PN-EN 61511-1:2017 + PN-EN 61511-1:2017/A1:2018-03;
- PN-EN 62061:2008 + PN-EN 62061:2008/A1:2013-06 + PN-EN 62061:2008/A2:2016-01

dla poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa:

- do SIL 3 włącznie, dla HFT=1 według Route 1_H;
- do SIL 2 włącznie, dla HFT=0 według Route 1_H

oraz spełnia wymagania dla nienaruszalności systematycznej:

- do SC3 włącznie według Route 1_S

Przeznaczenie, budowa

Przetwornik różnicy ciśnień APR-2000ALW Safety przeznaczony jest do pomiaru różnicy ciśnień gazów, par i cieczy w aplikacjach wymagających zapewnienia poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2/SIL3.

Konstrukcja mechaniczna obudowy, wybór przyłączy procesowych, sposób podłączenia elektrycznego przetwornika są takie jak w standardowym wykonaniu przetwornika APR-2000ALW i zostały opisane na stronie II.3 i II.4 katalogu. Dane techniczne podane są na stronie II.5 katalogu.

Tryby pracy przetwornika, komunikacja i konfiguracja

Przetwornik APR-2000ALW Safety standardowo pracuje w trybie uruchomionej pętli bezpieczeństwa funkcjonalnego i wtedy musi mieć ustawioną blokadę zapisu danych. Ustawia się ją za pomocą komunikatora Hart lub Konwertera Hart/USB. Dodatkowo można zabezpieczyć dostęp do przycisków lokalnych umieszczonych przy wyświetlaczu przez plombowanie pokryw obudowy.

W trybie serwisowym, przy unieruchomionej pętli bezpieczeństwa funkcjonalnego, możliwa jest komunikacja i wymiana danych z przetwornikiem w celu jego konfiguracji. Prowadzona jest ona za pomocą Komunikatora KAP-03 produkcji Aplisens, innych komunikatorów Hart, a także komputera z zainstalowanym oprogramowaniem konfiguracyjnym Raport 2 i podłączonym konwerterem Hart/USB produkcji Aplisens. Użytkownik ma możliwość zmiany zakresu pomiarowego, zerowania ciśnieniowego przetwornika, ustawienia stałej czasowej, charakterystyki przetwarzania, kalibracji i pozostałych parametrów, analogicznie jak w przypadku przetwornika APR-2000ALW (opis na str. II.4)

Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonalnego

Przetwornik różnicy ciśnień APR-2000ALW Safety w sposób ciągły monitoruje swoją pracę. Wewnętrzna diagnostyka czuwa nad pracą obwodów elektronicznych przetwornika, parametrów procesowych i parametrów środowiskowych zapewniając wymagany poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Zdiagnozowane stany zagrażające lub niesprawności wewnętrznych układów przetwornika skutkują wywołaniem alarmu diagnostycznego w celu poinformowania jednostki systemu nadrzędnego (np. sterownika PLC) o zaistnieniu ryzyka utraty wiarygodności pomiaru.

W zależności od rodzaju zdarzenia lub uszkodzenia przetwornika występują dwa rodzaje alarmów diagnostycznych:

Alarm diagnostyczny wewnętrzny

Alarm diagnostyczny wewnętrzny wywołany jest przez zdarzenia lub uszkodzenia niebędące krytycznymi z punktu widzenia procesowego i funkcjonowania przetwornika. Uruchomienie tego alarmu skutkuje wystawieniem przez przetwornik prądu poniżej 3,6mA (nominalnie 3,44 mA), oraz pojawieniem się na wyświetlaczu komunikatu z numerem błędu (uszkodzenia). Stan alarmu będzie się utrzymywał do chwili ustania niesprawności lub uszkodzenia przetwornika, wyjątkiem będzie alarm spowodowany nieautoryzowaną ingerencją polegającą na kilkukrotnym wpisie błędnego hasła zabezpieczenia przed zapisem. Alarm diagnostyczny wewnętrzny będzie aktywny także przy przekroczeniu granicznych temperatur pracy przetwornika, wzroście wartości różnicy ciśnień ponad 50% szerokości zakresu podstawowego i spadku wartości różnicy ciśnień poniżej 50% zakresu podstawowego. Powrót temperatury i różnicy ciśnień do dopuszczalnych zakresów pracy przetwornika spowoduje wyłączenie trybu alarmu diagnostycznego i powrót do normalnej pracy przetwornika.

Alarm diagnostyczny krytyczny

Alarm diagnostyczny krytyczny wywołany jest przez zdarzenia lub uszkodzenia będące krytycznymi z punktu widzenia procesowego i funkcjonowania przetwornika takie jak wykrycia błędów w obliczeniach matematycznych czy wykrycia błędów w pamięciach i rejestrach procesora przetwornika itp. Wystąpienie tego alarmu wskazuje na poważne uszkodzenia przetwornika i związaną z tym konieczność jego naprawy. Wyjątkiem jest sytuacja alarmu wywołanego przez wysoki, ponadnormatywny poziom zakłóceń w linii pętli prądowej zasilającej przetwornik lub zbyt niskie, niezgodne z wymaganiami technicznymi, napięcie zasilania, powodujące, przy wysokich poziomach prądu wyjściowego, deficyt napięcia zasilania na zaciskach przetwornika. Uruchomienie alarmu skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem pracy przetwornika, wygaszeniem wyświetlacza i wystawieniem przez przetwornik prądu dużo niższego od 3,6mA (nominalnie 0,2...0,3 mA).

Reset alarmu diagnostycznego krytycznego następuje po odłączeniu od przetwornika napięcia zasilania i ponownym jego podłączeniu. Przed przywróceniu przetwornika do pracy zaleca się sprawdzenie układu zasilającego pomiarowego oraz przegląd samego przetwornika.

Ze względu na bezpieczeństwo wyłączenie funkcji diagnostyki, a także zmiana wartości prądu alarmowego nie są możliwe.

Sposób zamawiania

APR-2000ALW Safety / _ / ÷ / ÷ / _

Wykonania specjalne*: Exia, Exia(Da), Exd, Exd(2G), Exia(Da)/Exd, HS, 100:1, PED, SS, 32 MPa, 41,3 MPa, Tlen, IP67, -40°C, ST, MT, KAL, WZ, TH, 3.1, NACE, inne – opis

Zakres podstawowy


Początek zakresu nastawionego – odniesiony do wy 4 mA

Koniec zakresu nastawionego – odniesiony do wy 20 mA

Przyłącze procesowe: króćce – typ P, pokrywy – typ C, CH

*Szczegółowy opis oznaczeń wykonania specjalnych znajduje się na stronie II.6 katalogu.

Przetworniki różnicy ciśnień APR-2000ALW Safety z separatorami membranowymi

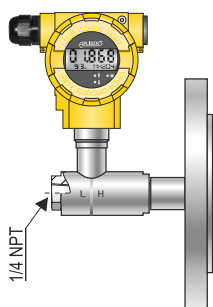

Przetwornik APR-2000ALW Safety z jednym separatorem bezpośrednim
Dopuszczalne ciśnienie statyczne 4 MPa


Do pomiarów różnicy ciśnień lub poziomu w zbiornikach zamkniętych mediów lepkich, gęstych, agresywnych chemicznie przetworniki APR-2000ALW Safety mogą być wyposażone w jeden lub dwa separatory membranowe.

Dostępne są następujące warianty wykonania:


1. Przetwornik z jednym separatorem bezpośrednim i z króćcem z gwintem wewnętrznym 1/4NPT do montażu przyłączki do wspawania rurki impulsowej,
2. Przetwornik z dwoma separatorami - jednym odległościowym i drugim bezpośrednim,
3. Przetwornik z dwoma separatorami odległościowymi.

Rodzaje separatorów membranowych produkcji Aplisens opisane są w Rozdziale III katalogu.

Przykłady zastosowań i konfiguracji przetworników różnicy ciśnień z dwoma separatorami membranowymi są opisane na stronach II.14...II.20 katalogu.

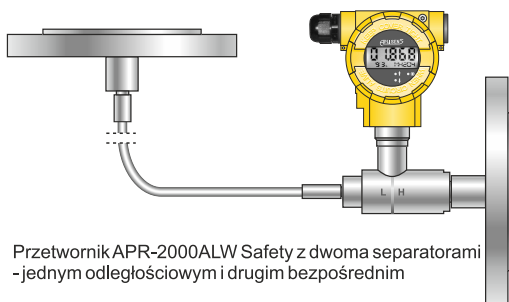

Przetwornik APR-2000ALW Safety z dwoma separatorami -jednym odległościowym i drugim bezpośrednim

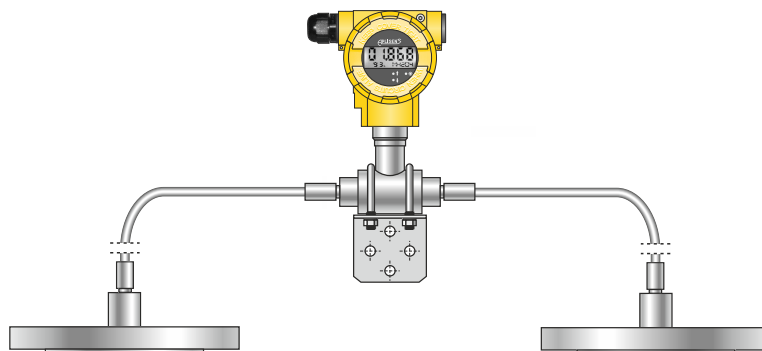

Przetwornik APR-2000ALW Safety z dwoma separatorami odległościowymi

Zakresy pomiarowe przetworników APR-2000ALW Safety z dwoma separatorami membranowymi

Zakres podstawowy (FSO)	Minimalna nastawialna szerokość zakresu pomiarowego	Rozstaw separatorów w pionie	Maksymalny nastawialny zakres pomiarowy z uwzględnieniem rzeczywistego rozstawu sep. w pionie (m)	Dopuszczalne ciśnienie statyczne
-16 ÷ 16 kPa	0,1 m H ₂ O	≤ 1,7 m	[1,6 + (rozstaw sep. w pionie × 0,94)] m H ₂ O	4 MPa
-50 ÷ 50 kPa	0,5 m H ₂ O	≤ 6 m	[5 + (rozstaw sep. w pionie × 1,04)] m H ₂ O	4 MPa
-160 ÷ 200 kPa	1,5 m H ₂ O	≤ 15 m	[20 + (rozstaw sep. w pionie × 1,04)] m H ₂ O	4 MPa
-160 ÷ 1600 kPa	100 kPa	≤ 15 m	1600 kPa	4 MPa

Sposób zamawiania

APR-2000ALW Safety / _ / ÷ / ÷ / (+) / (-)

Wykonania specjalne: Exia, Exia(Da), Exd, Exd(2G), Exia(Da)/Exd, SS, IP67, ST, MT, inne - opis

Zakres podstawowy

Początek zakresu nastawionego – odniesiony do wy 4 mA

Koniec zakresu nastawionego – odniesiony do wy 20 mA

Strona (+) przetwornika: 1/4NPT-F; separator bezpośredni lub odległościowy - kod zgodnie z właściwą kartą separatora (Rozdział III - Separatory)

Strona (-) przetwornika: 1/4NPT-F; separator bezpośredni lub odległościowy - kod zgodnie z właściwą kartą separatora (Rozdział III - Separatory)